


*KANALIZAČNÍ ŘÁD*

*STOKOVÉ SÍTĚ*

*OBCE TĚŠKOVICE*

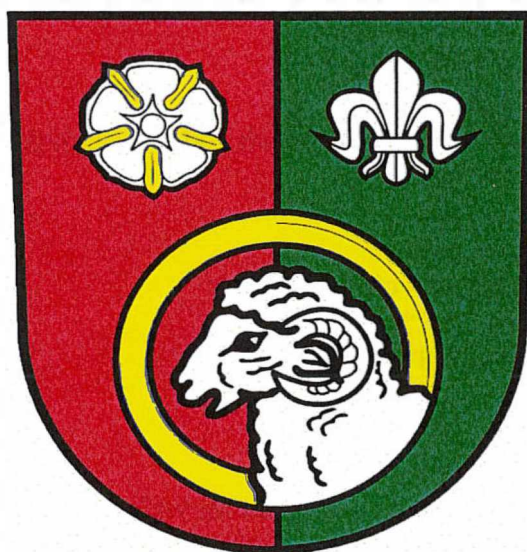

Červen 2023

## OBSAH

1. Titulní list kanalizačního řádu
2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu
  - 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
  - 2.2. Cíle kanalizačního řádu
3. Popis území
  - 3.1. Charakter lokality
  - 3.2. Odpadní vody
4. Technický popis stokové sítě
  - 4.1. Uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu
    - 4.1.1. Jednotná kanalizace s volnými výusti
    - 4.1.2. Jednotná kanalizace zakončená zásakovými poli
      - 4.1.2.1. Zásakové pole 8
      - 4.1.2.1. Zásakové pole 9
      - 4.1.2.1. Zásakové pole 10
  - 4.2. Výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění
  - 4.3. Uvedení důležitých objektů na kanalizaci
  - 4.4. Údaje o počtu kanalizačních přípojek
  - 4.5. Hydrotechnické údaje
  - 4.6. Hydrologické údaje
5. Vypuštění odpadních vod
  - 5.1. Vypouštění do podzemních vod – zásakových polí
    - 5.1.1. Zásakové pole 8
    - 5.1.2. Zásakové pole 9
    - 5.1.3. Zásakové pole 10
  - 5.2. Vypouštění z volných vyústí
    - 5.2.1. Vyústění „V1“
    - 5.2.2. Vyústění „V3“
6. Údaje o vodním recipientu
  - 6.1. Vyústění „V1“
  - 6.2. Vyústění „V3“
7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
  - 8.1. Vypouštění do kanalizace zakončené zásakovými poli
  - 8.2. Vypouštění do kanalizace zakončené volnými výusti
9. Měření množství odpadních vod
10. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech
11. Kontrola míry znečištění odpadních vod
  - 11.1. Typ vzorků odebíraných z DČOV, zásakových polí a volných vyústí
  - 11.2. Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod z DČOV
  - 11.3. Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod zásaková pole
  - 11.4. Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod z volných vyústí
12. Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace vyplývající z kanalizačního řádu
13. Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem
14. Aktualizace a revize kanalizačního řádu
15. Přílohy

## 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

### Vlastník a provozovatel kanalizace s ČOV:

Obec Těškovice  
Těškovice č.p. 170  
747 64 Velká Polom

Telefon: 553 716 242  
Email: obec@teskovice.cz  
IČ: 00535117  
Datová schránka: 2rkaxwc

### Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění):

8117-766780-00535117-3/2      kanalizace 1  
8117-766780-00535117-3/1      kanalizace 2

### Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění):

Centrální ČOV není vybudována

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Těškovice.

Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Josef Mikoška  
tel.: 603 498 137  
e-mail: mikoska@fortest.eu

Datum zpracování: červen 2023

### Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu Magistrátu města Opava.

č. j. MMOP 122594/2023 ze dne 15.9.2023

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY  
odbor životního prostředí  
Náměstí 69, 746 01 Opava

.....  
Statutární zástupce obce

.....  
razítko a podpis  
schvalujícího úřadu

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, zejména § 9, § 14, § 24, § 26

### 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

- a) Vypouštění odpadních vod do jednotné kanalizace obce vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na tuto kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34 zákona č. 274/2001 Sb.
- b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na jednotnou kanalizaci obce nesmí z těchto objektů vypouštět do této kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu vlastníka/provozovatele kanalizace obce.
- c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace obce připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do této kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do této kanalizace přečišťovat,
- d) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod jednotnou kanalizací obce mezi vlastníkem této kanalizace a odběratelem,
- e) Vlastník/provozovatel jednotné kanalizace obce shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,
- f) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

### 2.2. Cíle kanalizačního řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Těškovice tak, aby zejména:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu
- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů
- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně
- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě
- další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách

## 3. POPIS ÚZEMÍ

### 3.1. Charakter lokality

Obec Těškovice se nachází v pohorí Nízkého Jeseníku v Moravskoslezském kraji. Leží na území okresu Opava hraničícího s okresem Nový Jičín, asi 10 km od Bílovce v nadmořské výšce od 291 až 460 m n. m. Katastrální území obce má rozlohu 9,17 km<sup>2</sup>.

Obec obklopují dvě údolí: Jamníku a Setiny.

V katastru obce mimo zastavěnou část pramení dvě místní vodoteče, přítoky Seziny a Jamníku.

Bytový fond tvoří převážně rodinné domky s běžným moderním sociálním a hygienickým vybavením. V obci Těškovice žije cca 816 obyvatel v 254 domech.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je věžový vodojem vybudovaný na západním okraji obce. Pitná voda je do vodojemu přiváděna vodovodním přivaděčem z Ostravského oblastního vodovodu a přivaděčem z obecní studny v údolí potoka Jamník. Rozvodná síť obce je řešena jako zokruhovaná.

### 3.2. Odpadní vody

V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace:

- a) z bytového fondu – rodinné domy, rekreační domy a bytové domy (obyvatelstvo)
- b) ze zařízení občansko-technické a státní vybavenosti („obecní vybavenost“)
- c) z podnikatelské nebo výrobní činnosti
- d) ze srážkových vod (vody ze zpevněných ploch a komunikací)

Zdroje vod přitékajících do kanalizace:

- a) odpadní vody z bytového fondu – trvale/přechodně bydlicí obyvatelstvo. Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou produkovány od všech obyvatel trvale/přechodně bydlicích na území obce, jsou převážně přečištěny v DČOV a přes kanalizační přípojku napojeny přímo na stokovou kanalizační síť. Minoritně jsou odpadní vody akumulovány v domovních žumpách s prováděním odvozu odpadních vod fekálním vozem k likvidaci, jedna povolná vegetační čistírna se vsakem čp.51 – ve výstavbě.

Jedná se převážně o splaškové odpadní vody, kde hlavní podíl znečišťujících látek připadá pouze na produkty lidského metabolismu. Počítá se s průměrnou specifickou denní potřebou vody dle směrných čísel vyhlášky. Z hlediska produkováného organického znečištění se dle ČSN 75 6401 předpokládá základní produkce znečištění 60 g BSK<sub>5</sub>/os/den, 120 g CHSK<sub>Cr</sub>/os/den, 11 g N<sub>celk</sub>/os/den, 2,5 g P<sub>celk</sub>/os/den.

- b) Odpadní vody ze zařízení občansko-technické vybavenosti - jsou odpadní vody především splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně

širokém rozpětí podle momentálního využívání objektů. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k občasné větší produkci odpadních vod.

- c) Odpadní vody z podnikatelské nebo výrobní činnosti – jsou obecně dvojího druhu:
- odpadní vody splaškové ze sociálního zařízení, případně z výrobní činnosti
  - odpadní vody technologické (z vlastní výrobní činnosti) - v současné době nejsou do kanalizace vypouštěny.
- d) Odpadní vody ze srážkových vod (vody ze zpevněných ploch a komunikací) – dešťové vody, které jsou částečně zadržovány na pozemcích, částečně zasakovány do terénu a částečně odváděny jednotnou kanalizací do zasakovacích polí.

V obci vzniká odpadní voda převážně splaškového charakteru. Nakládání s odpadními vodami je řešeno v každé nemovitosti individuálně, a to přes domovní čistírny odpadních vod (DČOV). Přečištěná odpadní voda odchází přes kanalizační přípojku zaústěnou přes odbočnou tvarovku do kanalizační stoky. Stoky – stoková síť odvádí přečištěné splaškové vody do zasakovacích polí nebo přes kanalizaci do vodního recipientu.

## 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

### 4.1. Uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu

Pro odvedení a likvidaci odpadních vod v obci Těškovice byla vybudována soustava domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Vyčištěné odpadní vody jsou pak likvidovány dvěma způsoby. Přečištěné odpadní vody odtékají z DČOV kanalizačními přípojkami v prvním případě do vsakovacích objektů a v druhém případě do stávající jednotné kanalizace s volnými výustěmi. Stávající kanalizace byla doplněna o nové dílčí stoky, které jsou na stávající kanalizaci napojeny a jsou zakončeny třemi vsakovacími poli. Zde dochází k zásaku vyčištěných odpadních vod do horninového podloží.

#### 4.1.1. Jednotná kanalizace s volnými vyústiti

Stávající gravitační kanalizace je vybudována z betonových trub DN 300-600 cca v délce 3300 m. Kanalizační větve jsou vedeny převážně v souběhu se stávající komunikací v prostorech původních cestních příkopů, což dokladuje mělké uložení potrubí (cca 1,0 – 1,5 m).

#### 4.1.2. Jednotná kanalizace zakončená zásakovými poli

Pro odvedení a likvidaci přečištěných splaškových vod a dešťových vod v obci Těškovice byla vybudována gravitační kanalizace ukončená třemi vsakovacími poli. Nově zbudované stoky navazují na stávající gravitační kanalizaci z betonových trub. Potrubí nových stok je napojeno na stávající potrubí přes manžety PP/BT příslušných dimenzí. Nová kanalizace je tvořena stokami DN 250, DN 300 a DN 400 v celkové délce 418,2 m.

Na síti nejsou žádné odlehčovací komory ani jiné objekty (přečerpávací stanice, shybky, proplachovací komory, měrné šachty aj.)

Odpadní vody jsou převážně odváděny v běžných objemech pouze od obyvatel obce. Riziko vzniku havarijního znečištění je běžné, není zde žádný potenciální znečišťovatel s velkou pravděpodobností způsobení havárie.

### Nové stoky v obci Těškovice

Tab.č. 1

Označení stoky	Materiál stoky	Profil potrubí	Délka stoky	Počet revizních šachet
			(m)	(ks) na stoce
8-2	PP	DN 300	45,4	3
8-2-1	PP	DN 250	150,1	3
9-1	PP	DN 400	105,7	4
10-1	PP	DN 300	117,0	5
<b>celkem</b>			<b>418,2</b>	<b>15</b>

Celková délka jednotné kanalizace PP DN 250 je 150,1 m, PP DN 300 je 162,4 m a PP DN 400 je 105,7 m.

Na kanalizačních stokách se nachází 15 ks betonových prefabrikovaných revizních šachet. Z toho 3 ks šachet slouží jako **šachty čistící spadišťové**. Jsou zřízeny z důvodu prevence možného ucpávání vsakového pole. Čistící šachty jsou dostupné mechanizací, jsou to šachty prohloubené tak, aby se v nich usazovaly nečistoty nesené v kanalizaci. Jde o tyto šachty na stokách: na stoce 8-2 je to šachta Š3, na stoce 9-1 je to šachta Š4 a na stoce 10-1 je to šachta Š4. Tyto šachty jsou vyskládány jako spadiště s následným odtokem ve stejné výšce nátoků. Čištění těchto šachet bude probíhat 4x ročně nebo dle potřeby sacím vozem, případně ručně kalovým čerpadlem a následným odtěžením usazenin. Další 3 ks prefabrikovaných šachet jsou **šachty rozdělovací**, které slouží pro rovnoměrné rozdělení přítoků přečištěných splaškových a dešťových vod na zasakovací pole. Dno šachet je upraveno tak, aby docházelo k rovnoměrnému rozlivu.

Dalšími typy šachet na kanalizaci jsou **šachty revizní plastové (10 ks)**, které slouží jako revizní nebo spojovací na rozdělovacím potrubí vsakovacích polí. Počet a rozložení šachet je popsáno v údajích o jednotlivých zasakovacích polích.

**Celková délka kanalizace je 418,2 m.**

Jednotná kanalizace je tvořena stokami z hladkostěnného polypropylenového potrubí PP SN 12 DN 250, DN 300, DN 400. Hloubka uložení potrubí se pohybuje v průměru cca 1,65 m pod terénem. Stoky jsou vesměs uloženy v travnatých, nezpevněných plochách.

Nová stoková síť jednotné kanalizace v Těškovících je tvořena třemi hlavními stokami a jednou odbočnou, stoky končí ve třech vsakových polích. Stoky 8-2 a 8-2-1 ve vsakovém poli 8, stoka 9-1 ve vsakovém poli 9 a stoka 10-1 ve vsakovém poli 10.

#### 4.1.2.1. Zásakové pole 8

Je umístěno na pozemku par. č. 925/24 v k. ú. 766780 Těškovice. Vsakové pole zasakuje přečištěné splaškové vody a dešťové vody na ploše cca 800 m<sup>2</sup>. Bylo zrealizováno jako mělce uložený podzemní prostor vyplněný šterkem.

Základovou plochu pro infiltraci tvoří vrstva filtrační náplně z vrstvy drceného kameniva tl. 500 mm, na kterém je rozvedeno infiltrační potrubí DN 80. Na potrubí je uložena 150 mm tl. vrstva šterku. Celá tato výplň je ze všech stran obalena do geotextilie. Na geotextilii

je proveden kompletní zásyp zeminou o tl. cca 570 mm. Svrchní vrstva v tl. 150 mm je ohumusována a oseta travou.

Přečištěné a dešťové vody jsou do vsakového pole odvedeny pomocí kanalizace přes plastovou spojovací revizní šachtu do vstupní **rozdělovací prefabrikované šachty**, která dále vodu rozvádí přes dvě plastové revizní šachty do rozdělovacího potrubí DN 150, které je na začátku vsakového pole redukováno na drenážní potrubí DN 80. Drenážní potrubí je ve vsakovém poli rozvedeno do šesti větví. Z důvodu odvodu objektu a čištění jsou tři plastové revizní šachty s rozdělovacím potrubím osazeny i za vsakovacím objektem.

#### **4.1.2.2. Zásakové pole 9**

Je umístěno na pozemku par. č. 937 v k. ú. 766780 Těškovice. Vsakové pole zasakuje přečištěné splaškové vody a dešťové vody na ploše cca 1350 m<sup>2</sup>. Bylo zrealizováno jako plošný infiltrační násyp.

Základovou plochu pro infiltrační násyp tvoří stávající vrstva humózní hlíny na níž je uložena vrstva písku. Stávající humózní hlínu od vrstvy písku oddělují pásy geotextilie. Na pískové lože je položena filtrační náplň z vrstvy drceného kameniva tl. cca 400 mm, ve kterém je rozvedeno infiltrační potrubí. Na štěrkodrti je položena geotextilie a na ní je proveden kompletní zásyp zeminou tl. 200 mm s ohumusováním a osetím.

Přečištěné a dešťové vody jsou do vsakového pole odvedeny pomocí kanalizace přes vstupní **rozdělovací prefabrikovanou šachtu**, která dále vodu rozvádí přes dvě plastové revizní šachty do rozdělovacího potrubí DN 150, které je na začátku vsakového pole redukováno na drenážní potrubí DN 80. Drenážní potrubí je ve vsakovém poli rozvedeno do pěti větví.

#### **4.1.2.2. Zásakové pole 10**

Je umístěno na pozemku par. č. 741/3 a par. č. 741/6 v k. ú. 766780 Těškovice. Vsakové pole zasakuje přečištěné splaškové vody a dešťové vody na ploše cca 800 m<sup>2</sup>. Bylo zrealizováno jako plošný infiltrační násyp.

Základovou plochu pro infiltrační násyp tvoří stávající vrstva humózní hlíny na níž je uložena vrstva písku tl. 700 mm. Humózní hlínu od vrstvy písku oddělují pásy geotextilie. Na pískové lože je položena filtrační náplň z vrstvy drceného kameniva tl. cca 400 mm, ve kterém je rozvedeno infiltrační potrubí. Na štěrkodrti je položena geotextilie a na ní je proveden kompletní zásyp zeminou tl. 200 mm s ohumusováním a osetím.

Přečištěné a dešťové vody jsou do vsakového pole odvedeny pomocí kanalizace přes vstupní **rozdělovací prefabrikovanou šachtu**, která dále vodu rozvádí přes dvě plastové revizní šachty do rozdělovacího potrubí DN 150, které je na začátku vsakového pole redukováno na drenážní potrubí DN 80. Drenážní potrubí je ve vsakovém poli rozvedeno do šesti větví.

## **4.2. Výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění**

Odlehčovací komory nejsou na kanalizační síti vybudovány.

## **4.3. Uvedení důležitých objektů na kanalizaci**

**(přečerpací stanice, shybky, proplachovací komory, měrné šachty a jejich parametry)**

S výjimkou běžných revizních šachet, nejsou na kanalizační síti žádné jiné důležité objekty.

#### 4.4. Údaje o počtu kanalizačních přípojek

Celkový počet kanalizačních přípojek a jejich druh je uveden v tabulce č. 2.

Tab.č. 2

Do vsaku	46
Do přípojky	79
Do kanalizace do šachty	26
Do kanalizace do potrubí	20
Vegetační čistírna do vsaku	1
Do žumpy	82
Celkem RD	254

#### 4.5. Hydrotechnické údaje

Na kanalizaci je napojeno 816 obyvatel. Průměrná spotřeba pitné vody je 91 l/osoba/den. Průměrná denní produkce splaškových vod se předpokládá na cca 74 m<sup>3</sup>/den.

#### 4.6. Hydrologické údaje

Dlouhodobý průměrný srážkový normál je 500 – 600 mm/rok.

### 5. VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

#### 5.1. Vypouštění do podzemních vod – zásakových polí

##### **Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových:**

Vydal: Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí  
Č.j: MMOP 80170/2020  
Dne: 27. 7. 2020  
Platnost povolení do: 10 let

##### 5.1.1. Zásakové pole 8

**Počet EO napojených:** 88

##### **Množství vypouštěných odpadních vod:**

průměrné množství: 2,03 l/s  
maximální množství: 2,17 l/s  
maximální měsíční množství: 5626,5 m<sup>3</sup>/měs  
roční množství: 67 500 m<sup>3</sup>/rok

##### **Z toho odpadní vody z DČOV:**

průměrné množství: 0,1 l/s  
maximální množství: 0,24 l/s  
maximální měsíční množství: 616,5 m<sup>3</sup>/měs  
roční množství: 7 400 m<sup>3</sup>/rok

**Z toho dešťové vody:**

průměrné množství:	1,93 l/s
maximální množství:	1,93 l/s
maximální měsíční množství:	5010 m <sup>3</sup> /měs
roční množství:	60 100 m <sup>3</sup> /rok

**Jakost vypouštěných odpadních vod pro vody z DČOV:**

Tab.č. 3

ukazatel	Hodnoty „m“ (mg/l)	Bilanční hodnoty t/rok
BSK <sub>5</sub>	30	0,095
CHSK <sub>Cr</sub>	130	0,41
NL	30	0,095
N <sub>celk.</sub>	20	0,063

Limit „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních.

**5.1.2. Zásakové pole 9****Počet EO napojených:** 22**Množství vypouštěných odpadních vod:**

průměrné množství:	0,34 l/s
maximální množství:	0,40 l/s
maximální měsíční množství:	1027,5 m <sup>3</sup> /měs
roční množství:	12 330 m <sup>3</sup> /rok

**Z toho odpadní vody z DČOV:**

průměrné množství:	0,03 l/s
maximální množství:	0,08 l/s
maximální měsíční množství:	211,5 m <sup>3</sup> /měs
roční množství:	2 540 m <sup>3</sup> /rok

**Z toho dešťové vody:**

průměrné množství:	0,31 l/s
maximální množství:	0,32 l/s
maximální měsíční množství:	816 m <sup>3</sup> /měs
roční množství:	9 790 m <sup>3</sup> /rok

**Jakost vypouštěných odpadních vod pro vody z DČOV:**

Tab.č. 4

ukazatel	Hodnoty „m“ (mg/l)	Bilanční hodnoty t/rok
BSK <sub>5</sub>	30	0,028
CHSK <sub>Cr</sub>	130	0,122
NL	30	0,028
N <sub>celk.</sub>	20	0,019

Limit „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních.

### 5.1.3. Zásakové pole 10

**Počet EO napojených:** 34

**Množství vypouštěných odpadních vod:**

průměrné množství: 0,32 l/s  
maximální množství: 0,37 l/s  
maximální měsíční množství: 960 m<sup>3</sup>/měs  
roční množství: 11 520 m<sup>3</sup>/rok

**Z toho odpadní vody z DČOV:**

průměrné množství: 0,04 l/s  
maximální množství: 0,09 l/s  
maximální měsíční množství: 225 m<sup>3</sup>/měs  
roční množství: 2 700 m<sup>3</sup>/rok

**Z toho dešťové vody:**

průměrné množství: 0,28 l/s  
maximální množství: 0,28 l/s  
maximální měsíční množství: 735 m<sup>3</sup>/měs  
roční množství: 8 820 m<sup>3</sup>/rok

**Jakost vypouštěných odpadních vod pro vody z DČOV:**

Tab.č. 5

ukazatel	Hodnoty „m“ (mg/l)	Bilanční hodnoty t/rok
BSK <sub>5</sub>	30	0,038
CHSK <sub>Cr</sub>	130	0,163
NL	30	0,038
N <sub>celk.</sub>	20	0,025

Limit „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních.

### 5.2. Vypouštění z volných vyústí

**Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z volných vyústí „V1“ a „V3“:**

Vydal: Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí  
Č.j: MMOP 80170/2020  
Dne: 27. 7. 2020  
Platnost povolení do: 10 let

#### 5.2.1. Vyústění „V1“

**Údaje o místě**

Parcela: p.č. 265/1 k.ú. Těškovice  
Souřadnice: X: 1 102 307 Y: 498 353

**Počet EO napojených:** 642

**Množství vypouštěných odpadních vod:**

průměrné množství: 24,7 l/s  
maximální množství: 25,04 l/s  
maximální měsíční množství: 64 912 m<sup>3</sup>/měs  
roční množství: 778 944 m<sup>3</sup>/rok

**Z toho odpadní vody z DČOV:**

průměrné množství: 0,78 l/s  
maximální množství: 1,16 l/s  
maximální měsíční množství: 3 006 m<sup>3</sup>/měs  
roční množství: 36 072 m<sup>3</sup>/rok

**Z toho dešťové vody:**

průměrné množství: 23,88 l/s  
maximální množství: 23,92 l/s  
maximální měsíční množství: 61 906 m<sup>3</sup>/měs  
roční množství: 742 872 m<sup>3</sup>/rok

**Jakost vypouštěných odpadních vod:**

Tab.č. 6

ukazatel	Hodnoty „p“ (mg/l)	Hodnoty „m“ (mg/l)	Bilanční hodnoty t/rok
BSK <sub>5</sub>	30	60	0,73
CHSK <sub>Cr</sub>	120	180	2,93
NL	30	70	0,73
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	20	40	0,49

Limit „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod.

**5.2.2. Vyústění „V3“****Údaje o místě:**

Parcela: p.č. 307/2 k.ú. Těškovice  
Souřadnice: X: 1 102 310 Y: 498 330

**Počet EO napojených:** 18**Množství vypouštěných odpadních vod:**

průměrné množství: 1,53 l/s  
maximální množství: 1,54 l/s  
maximální měsíční množství: 3 954 m<sup>3</sup>/měs  
roční množství: 47 488 m<sup>3</sup>/rok

**Z toho odpadní vody z DČOV:**

průměrné množství: 0,25 l/s  
maximální množství: 0,038 l/s  
maximální měsíční množství: 99 m<sup>3</sup>/měs  
roční množství: 1 188 m<sup>3</sup>/rok

**Z toho dešťové vody:**

průměrné množství:	1,50 l/s
maximální množství:	1,50 l/s
maximální měsíční množství:	3 855 m <sup>3</sup> /měs
roční množství:	46 260 m <sup>3</sup> /rok

**Jakost vypouštěných odpadních vod:**

Tab.č. 7

ukazatel	Hodnoty „p“ (mg/l)	Hodnoty „m“ (mg/l)	Bilanční hodnoty t/rok
BSK <sub>5</sub>	30	80	0,024
CHSK <sub>Cr</sub>	120	220	0,096
NL	30	80	0,024

Limit „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod.

**6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU**

Část odpadních vod v obci Těškovice je odváděna do drobných vodních toků přes volné vyústí.

**6.1. Vyústění „V1“**

Název recipientu	bezejmenný pravobřežní přítok toku Sezina v ř.km 12
Číslo hydrologického profilu	2-01-01-120-0-00
ID dle CEV	10212389
Správce toku	Lesy ČR, s.p. Nádražní 2811 738 01 Frýdek-Místek
Správce povodí	Povodí Odry, s.p. Varenská 49 701 26 Ostrava 1

**6.2. Vyústění „V3“**

Název recipientu	bezejmenný pravobřežní přítok toku Sezina v ř.km 11,9
Číslo hydrologického profilu	2-01-01-120-0-00
ID dle CEV	10212389
Správce toku	Lesy ČR, s.p. Nádražní 2811 738 01 Frýdek-Místek
Správce povodí	Povodí Odry, s.p. Varenská 49 701 26 Ostrava 1

## 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do stokové sítě pro veřejnou potřebu musí být zabráněno vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami a nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami. Jedná se o následující látky:

### A) Zvlášť nebezpečné závadné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

### B) Nebezpečné závadné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách:

1. Sloučeniny metaloidů a kovů: zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro,
2. biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek,
3. látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách,
4. toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky,
5. elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu,
6. nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu,
7. fluoridy,
8. látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany,
9. kyanidy,
10. sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

### C) Další, nespécifikované látky s následujícími charakteristikami:

- a) radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva, nebo způsobující nadměrný zápach,
- b) narušující materiál stokové sítě, nebo čistírny odpadních vod,
- c) způsobující provozní závady, nebo poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod,
- d) hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem, vodou, nebo jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytovat, tvoří nebezpečné směsi, a to i v těch případech, kdy se jedná o látky jinak nezávadné,

- e) trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody,
- f) pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. vodní suspenze z drtičů kuchyňských odpadů), které se dají likvidovat separací a následnou manipulací dle platné legislativy o nakládání s odpady,
- g) jedy, omamné látky a žíraviny,
- h) pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.),
- i) látky, které jsou produkty z rostlinné a živočišné zemědělské výroby (např. koncentrované silážní šťávy, statková hnojiva, komposty),
- j) koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky)

#### **D) Prioritní látky**

Zvláštní kategorií nebezpečných a zvláště nebezpečných látek jsou prioritní látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy.

Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek je uveden v příloze č. 6 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Součástí seznamu prioritních látek je také kategorie prioritní nebezpečné látky, což jsou látky, které vytvářejí velmi vysoké riziko ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí z důvodu své perzistence a schopnosti bioakumulace.

Ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky.

## **8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE**

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) napojeným na kanalizaci povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby:

- a) byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z jednotlivých domovních čistíren odpadních vod do vod podzemních přes vsakovací objekty
- b) byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vyústními objekty
- c) nebyla ohrožena funkce DČOV
- d) nebyl ohrožen materiál stokové sítě
- e) nebyly překročeny kapacitní možnosti DČOV

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 35 zákona č. 274/2001 Sb.

## 8.1. Vypouštění do kanalizace zakončené zásakovými poli

Odpadní vody mohou být vypouštěny do jednotné kanalizace zakončené zásakovými poli v obci Těškovice **pouze po jejich přečištění** v DČOV a pouze tehdy, pokud jejich znečištění nepřesáhne u jednotlivých ukazatelů přípustnou míru znečištění.

Limitní hodnoty množství a ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných z DČOV do vod podzemních byly pro jednotlivé ČOV stanoveny vodoprávním úřadem Magistrátu města Opavy takto:

### Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vod podzemních

Tab.č. 8

Množství vypouštěných OV	Jednotka	ČOV 4EO	ČOV 6EO	ČOV 8EO
průměrné množství	l/s	0,004	0,007	0,009
maximální množství	l/s	0,007	0,01	0,014
maximální měsíční množství	m <sup>3</sup> /měs	18	27	36
roční množství	m <sup>3</sup> /rok	220	330	440

### Jakost vypouštěných odpadních vod pro ČOV 4EO, 6EO a 8EO

Tab.č. 9

ukazatel	Hodnoty „m“ (mg/l)
BSK <sub>5</sub>	30
CHSK <sub>Cr</sub>	130
NL	30
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	20

Limit „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních.

## 8.2. Vypouštění do kanalizace zakončené volnými vyústiti

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění, která je stanovena tímto KŘ v tab.č.10.

Místem odběru kontrolních vzorků vod vypouštěných do kanalizace z domovních ČOV, septiků a dalších předčisticích zařízení je příslušná revizní šachta nacházející se v kanalizační přípojce – pokud je zřízena či odběr vzorku přímo v předčisticím zařízení.

### Přípustné limity znečištění OV pro vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu

Tab.č. 10

Ukazatel	Max. přípustná hodnota mg/l
BSK <sub>5</sub>	30
CHSK <sub>Cr</sub>	120
NL	30
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	20

## 9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Objemová produkce splaškových odpadních vod je zjišťována z údajů odběrů vody, která je měřena vodoměry, případně směrnými čísly.

## 10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na Obecní úřad Těškovice, tel.: **553 716 242, 724 183 292**, e-mail: [obecteskovice@volny.cz](mailto:obecteskovice@volny.cz); [starosta@teskovice.cz](mailto:starosta@teskovice.cz) či sdělením doručeným datovou schránkou ID datové schránky: 2rkaxwc

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace možné nebezpečí překročení předepsaného limitu.

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií (ohrožení jakosti vody) a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. v platném znění o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb. v platném znění, podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace, případně Český rybářský svaz.

**Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.**

Starosta obce:

Ing. Martin Sedlák  
tel.: 602 559 819

Příslušný vodoprávní úřad:

Magistrát města Opavy  
odbor ochrany životního prostředí  
Krmovská 71 C, 746 26 Opava  
tel.: 553 756 884

Správce vodního toku:

Lesy České republiky, s.p.  
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek  
tel.: 956 951 210

Správce povodí:

Povodí Odry, státní podnik  
Varenská 49, 701 26 Ostrava  
tel.: 596 657 111

Vodohospodářský dispečink:	Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava tel.: 596 612 222
Česká inspekce životního prostředí:	Valchařská 15, 702 00 Ostrava oblastní inspektorát tel.: 595 134 111 595 134 121 731 405 301
Odborný zástupce provozovatele:	Ing. Josef Mikoška Oderská 401, Studénka 742 13 tel: 603 498 137
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje:	Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava tel.: 595 138 111
Zdravotní záchranná služba:	tel.: 155, 112
Hasičský záchranný sbor:	tel.: 150
Policie ČR:	tel.: 158

## 11. KONTROLA MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se vlastník/provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními §18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., §9 odst. 3 a 4 a §26 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Kontrola kvality odpadních vod se provádí provozovatelem kanalizace, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace a v případě zjištěného zvýšení znečištění odpadních vod. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžného provozu, zpravidla za bezdeštného stavu – tj, obecně, tak aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Kontrolu odpadních vod provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu s tímto KŘ.

Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá provozovatel (nebo jím pověřená firma) za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač byl provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Za tímto účelem musí producent umožnit provozovateli kanalizace vstup na pozemek, pokud se kontrolní šachta nachází na jeho pozemku.

Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepiše provozovatel s odběratelem protokol.

Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázáný.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

### **11.1. Typ vzorků odebíraných z DČOV, zásakových polí a volných vyústí**

Vzorek odpadních vod bude odebírán z vyústění do vodního toku jako dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut“.

Získávání směsných vzorků musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací, např. při silném dešti a povodních.

### **11.2. Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod z DČOV**

Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod z určených DČOV se provádí v souladu s rozhodnutím vodohospodářského orgánu, které vydal Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí 27.7.2020 pod. č.j. MMOP 80170/2020, s platností na 10 let.

Četnost odběrů vzorků je stanovena vodoprávním rozhodnutím 2x ročně.

Stanovené ukazatele  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$ ,  $\text{BSK}_5$ ,  $\text{NL}$  a  $\text{N-NH}_4^+$  v jednotkách mg/l.

### **11.3. Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod zásaková pole**

Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod u jednotlivých zásakových polí se provádí v souladu s rozhodnutím vodohospodářského orgánu viz. kap. 5.1.

*Četnost odběrů vzorků* je stanovena vodoprávním rozhodnutím 4x ročně.

*Stanovené ukazatele*  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$ ,  $\text{BSK}_5$ ,  $\text{NL}$  a  $\text{N}_{\text{celk}}$  a  $\text{P}_{\text{celk}}$  v jednotkách mg/l.

### **11.4. Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod z volných vyústí**

Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod z jednotlivých vyústění se provádí v souladu s rozhodnutím vodohospodářského orgánu viz. viz. kap. 5.2.

*Četnost odběrů vzorků* je stanovena vodoprávním rozhodnutím:

12x ročně pro vyústění V1

4x ročně pro vyústění V3

4x ročně pro vyústění V2 s registrací průtoků

*Stanovené ukazatele* v jednotkách mg/l:

Vyústění V1 -  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$ ,  $\text{BSK}_5$ ,  $\text{NL}$ ,  $\text{N-NH}_4^+$  a  $\text{P}_{\text{celk}}$

Vyústění V3 -  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$ ,  $\text{BSK}_5$ ,  $\text{NL}$ ,  $\text{N-NH}_4^+$  a  $\text{P}_{\text{celk}}$

Vyústění V2 -  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$ ,  $\text{BSK}_5$ ,  $\text{NL}$

## 12. DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE VYPLÝVAJÍCÍ Z KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Je nutné respektovat zásadu, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a množství stanoveném **kanalizačním řádem a ve smlouvě o odvádění odpadních vod**.

Povinností vlastníka (provozovatele) kanalizace pro veřejnou potřebu je uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem. Vlastník (provozovatel) kanalizace pro veřejnou potřebu má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (stočné). Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

Povinností producenta odpadních vod, který vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu je mimo jiné:

- neprodleně oznámit zavádění nových technologií výroby, které produkují odpadní vody
- neprodleně oznámit jakékoliv změny ve stávajících technologiích výroby, které ovlivní vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
- předložit provozovateli ke schválení návrh řešení přečištění a odvádění průmyslových a ostatních odpadních vod
- navrhnout provozovateli kontrolní místa a způsob přístupu k nim

Organizace, která zemními pracemi, úpravou povrchů vozovek nebo jinou činností poškodí stokovou síť a objekty na ní vybudované, je povinna vlastníka/provozovatele odškodnit ve výši nákladů na uvedení zařízení do původního stavu.

***Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba:***

a) u splaškových odpadních vod souhlasu provozovatele

souhlasu provozovatele, jestliže jejich znečištění nepřekročí limity uvedené v kapitole 8

b) u průmyslových odpadních vod:

povolení vodoprávního úřadu dle § 16 odst. 1 zákona č. 254 / 2001 Sb., o vodách, při vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky jestliže pro dodržení limitů platného kanalizačního řádu je třeba zajistit jejich přečištění.

***Vypouštění odpadních vod*** do kanalizace pro veřejnou potřebu přes původně realizované /nahrazené DČOV/ a výjimečně stávající bezodtokové jímky – žumpy není dovoleno. Obsah žump lze likvidovat jen na místech k tomu určených a dle platné legislativy likvidací odbornou společností.

Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu ***nesmí*** z těchto objektů ***vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení*** bez souhlasu provozovatele.

Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; ***jakékoliv vypouštění odpadních vod přes domovní nebo uliční dešťové vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno.***

***Instalace předčisticích zařízení na odloučení tuků*** při vypouštění odpadních vod obsahujících rostlinné nebo živočišné tuky je v kompetenci příslušného investora nebo budoucího provozovatele. Rozhodujícím kritériem je posouzení místních podmínek vzhledem k možnosti dodržení limitu obsahu EL.

*Producenti se specifickým složením odpadních vod* (s individuálně stanoveným limitem) hradí cenu za jejich převzetí a odstranění dle smluvních podmínek.

- *Tito producenti průmyslových odpadních vod se v současné době v Těškovících nevyskytují.*

V případě, že budou *odpadní vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu v rozporu s podmínkami* stanovenými provozovatelem kanalizace a kanalizačním řádem, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn odvádění odpadních vod pro danou přípojku přerušit.

### **13. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM**

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

### **14. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU**

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

### **15. PŘÍLOHY**

Příloha č. 1 Zákres vyústění V1, V2 a V3

Příloha č. 2 Situační mapa kanalizace, DČOV a zásakových polí



ZÁSAKOVÉ POLE 10

PP SEZINY V KM 12.00  
ID 10212389  
SPRÁVCE LESY ČR

VÝUST V1

VÝUST V3

VÝUST V2

ZÁSAKOVÉ POLE 9

ZÁSAKOVÉ POLE 8

